



Commande d'électrovanne HiC2873


- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle)
- Sortie 40 mA à 12 VCC, limitation de courant de 55 mA
- Entrée de contrôle : contact ou logique
- Paramètre Entity $I_o/I_{sc} = 110$ mA
- Surveillance de défaut de ligne
- Immunité aux pulsations d'essai
- Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508 (alimentation par bus)
- Jusqu'à SIL 3 conformément à la norme IEC/EN 61508 (alimentation en boucle)



Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque. L'appareil permet d'alimenter les solénoïdes, les LED et les alarmes sonores situées en zone à risque d'explosion. Elle est contrôlée par un signal de contrôle, un contact de commutateur, un transistor ou un signal logique alimenté en boucle. À pleine charge, 12 V à 40 mA (avec une limitation de courant de 55 mA) sont disponibles pour les zones à risque d'explosion. La détection d'un défaut de câble sur le terrain est signalée par une LED rouge et une sortie sur le bus de défaut. Cet appareil est monté sur une platine de connexion HiC.

Connexion

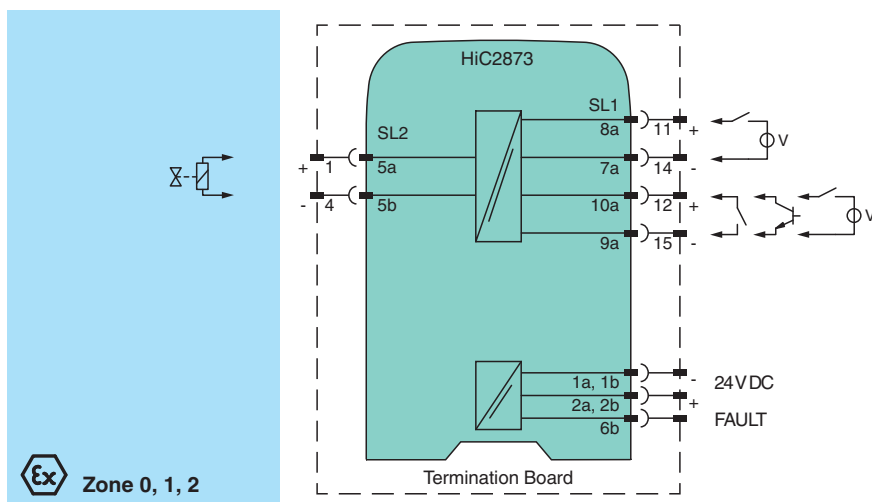

Données techniques

Caractéristiques générales

Type de signal Sortie digitale

Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) SIL 3

Alimentation

Raccordement SL1 : 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)

Tension assignée U_r 20,4 ... 30 V CC alimentation en boucle
20,4 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion

Courant d'entrée 62 mA à 24 V, charge de 300 Ω

Dissipation thermique 1 W à 24 V, charge de 300 Ω

Entrée

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Côté connexion		côté commande
Raccordement		SL1 : alimentation en boucle 8a(+), 7a(-) SL1 : alimentation par bus 10a(+), 9a(-)
Entrée de commande		commutateur externe (contact sec ou collecteur ouvert) non isolé ou signal logique entrant totalement flottant
Niveau du signal		Signal 1 : 15...30 V CC (limitation de courant de 3 mA) ou contact fermé (rappel interne de 10 kΩ) Signal 0 : 0...5 V CC ou contact ouvert
Dissipation thermique		1 W à 24 V, charge de 300 Ω pour alimentation en boucle
courant de démarrage		0,2 A, 15 ms alimentation en boucle
Sortie		
Côté connexion		côté terrain
Raccordement		SL2: 5a(+), 5b(-)
Résistance interne	R_i	env. 240 Ω
Courant	I_e	≤ 40 mA
Tension	U_e	≥ 12 V
Limitation de courant	I_{max}	55 mA
Tension à vide	U_s	env. 22,5 V
Charge		nominal 0,1 ... 5 kΩ
Fréquence de commutation	f	- alimentation par bus : filtre désactivé : max. 150 Hz, filtre activé : max. 15 Hz - alimentation en boucle : max. 10 Hz
Retard à l'appel/à la retombée		- alimentation par bus : filtre désactivé : 1 ms, filtre activé : 10 ms - alimentation en boucle : mise sous tension : 50 ms ; mise hors tension : 6 ms (charge de 300 Ω)
Surveillance de défaut de ligne		
Court-circuit		< 25 Ω
Circuit ouvert		> 100 kΩ
Courant de test		< 4 mA
Sortie de message d'erreur		
Raccordement		SL1: 6b
Type de sortie		Transistor de collecteur ouvert (bus défaut interne)
courant de fuite		4 mA pulsé (mise sous tension : 20 ms, mise hors tension : 200 ms)
Niveau de défaut		détection de court-circuit de câble à < 25 Ω détection de rupture de câble à > 100 kΩ type
Séparation galvanique		
Sortie/alimentation, entrées et erreur collective		isolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V
Indicateurs/réglages		
Éléments d'affichage		LED
Éléments de contrôle		commutateur DIL
Réglage usine		alimentation par bus, contrôle de niveau logique, détection de défaut de câble activée
Configuration		via commutateurs DIP
Étiquetage		zone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives		
Compatibilité électromagnétique		
Directive CEM selon 2014/30/EU		EN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité		
Compatibilité électromagnétique		NE 21:2006 Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protection		IEC 60529:2001
Conditions environnementales		
Température ambiante		-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Degré de protection		IP20
Masse		env. 100 g
Dimensions		12,5 x 106 x 128 mm (l. x H. x P.)
Hauteur		106 mm


Date de publication: 2024-01-17 Date d'édition: 2024-01-17 : 278990_fra.pdf

Données techniques

Largeur		12,5 mm
Profondeur		128 mm
Fixation		sur platine de connexion
Détrompage		broches 1 et 4 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système.
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion		
Certificats d'examen UE de type		CESI 10 ATEX 046
Marquage		Ⓔ II (1)G [Ex ia Ga] IIC Ⓔ II (1)D [Ex ia Da] IIIC Ⓔ I (M1) [Ex ia Ma] I
Sortie		Ex ia Ga, Ex ia Da, Ex ia Ma
Tension	U _o	25,2 V
Courant	I _o	110 mA
Puissance	P _o	693 mW
Alimentation		
Tension de sécurité maximale	U _m	253 V C.A. (Attention ! U _m n'est pas la tension assignée.)
Certificat		KIWA 15 ATEX 0036 X
Marquage		Ⓔ II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformité aux directives		
Directive 2014/34/UE		EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Certifications internationales		
Agrément FM		
Control Drawing		116-0431 (cFMus)
Agrément UL		
Control Drawing		116-0383 (cULus)
Homologation IECEx		
Certificat IECEx		IECEx CES 10.0017 IECEx KIWA 15.0018X
Marquage IECEx		[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc
Informations générales		
Informations complémentaires		Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com .

Assemblage

Face avant

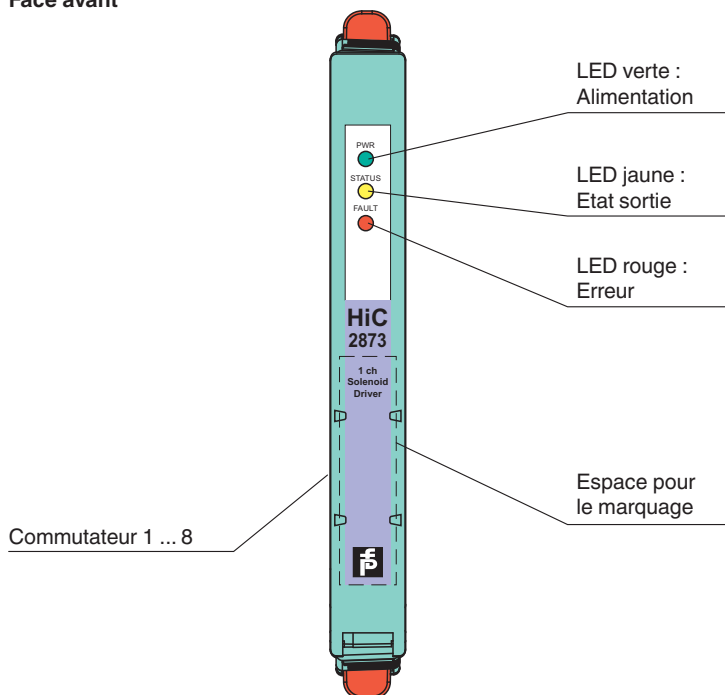

Configuration


Configurez l'appareil comme suit :

- Poussez les barres Quick-Lok rouges situées de chaque côté de l'appareil sur la position la plus haute.
- Déposez l'appareil de la platine de connexion.
- Réglez les commutateurs conformément à la figure de la section **Configuration**.

Remarque

Les broches de cet appareil sont ajustées de manière à le polariser conformément à ses paramètres de sécurité. Ne modifiez pas le réglage. Pour plus d'informations, voir la description du système.

Configuration

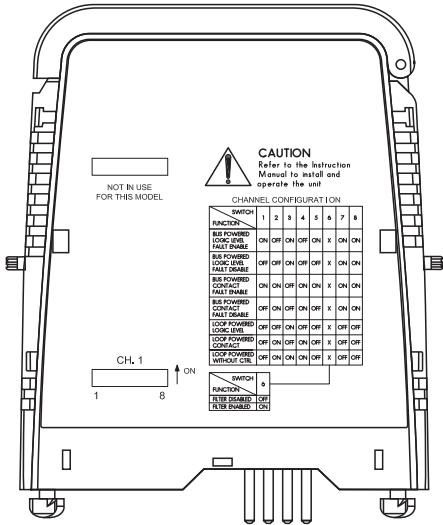

Réglages des commutateurs

Commutateurs pour la voie I	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Fonction								
Alimentation par bus	ON	OFF	ON	OFF	ON	X	ON	ON
Entrée de contrôle : signal logique								
Détection de défaut de câble activée								
Alimentation par bus	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	X	ON	ON
Entrée de contrôle : signal logique	ON	ON	OFF	ON	ON	X	ON	ON
Détection de défaut de câble désactivée	OFF	ON	OFF	ON	OFF	X	ON	ON
Alimentation par bus	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	X	OFF	OFF
Entrée de contrôle : contact								
Détection de défaut de câble activée								
Alimentation par bus								
Entrée de contrôle : contact								
Détection de défaut de câble désactivée								
Alimentation en boucle								
Entrée de contrôle : signal logique								
Détection de défaut de câble désactivée								
Alimentation en boucle	OFF	ON	OFF	ON	OFF	X	OFF	OFF
Entrée de contrôle : contact								
Détection de défaut de câble désactivée								
Alimentation en boucle	OFF	ON	ON	ON	OFF	X	OFF	OFF
Entrée de contrôle : sans contrôle								
Détection de défaut de câble désactivée								


Commutateurs pour les voies I et II	S6
Fonction	
Désactivation du filtre	OFF
Activation du filtre	ON

Réglages d'usine : alimentation par bus, entrée de contrôle : contact, détection de défaut de câble activée, filtre désactivé

Courbe caractéristique

Caractéristiques de sortie

Schéma de circuit de sortie



Caractéristique de sortie

